

取扱説明書

デジタル回転計

MODEL : 460C

1. はじめに

この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。
次のものがそろっていることを確認してください。
(1)460C本体 (2)単位シール (3)取扱説明書
使用上の注意
安全にご使用いただくために、次の注意事項をお守りください。

注意

- ・460Cには、電源スイッチが付いていませんので、電源に接続すると、直ちに動作状態になります。ただし、規格データは予熱時間15分以上で規定しています。
- ・460Cをシステム・キャビネットに内装される場合は、キャビネット内の温度が50℃以上にならないよう、放熱にご留意ください。
- ・次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等のトラブルの原因になります。
 - ・雨、水滴、日光が直接当たる場所。
 - ・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
 - ・外来ノイズ、電波、静電気の発生が多い場所。

2. 標準仕様

形名 460C

一般仕様

入力	力:OC	オープンコレクタ入力 (NPN)
		接点容量 DC12V 10mA
		入力周波数 0.1Hz ~ 30kHz
		最小パルス幅 15μs以上
	RY	無電圧接点入力
		接点容量 DC12V 10mA
		入力周波数 0.1Hz ~ 30Hz
		最小パルス幅 15ms以上
	RE	電圧パルス入力
		“L” = 0 ~ 2.0V “H” = 4.5 ~ 30V
		入力周波数 0.1Hz ~ 30kHz
		最小パルス幅 15μs以上
	MG	正弦波入力
		100Hzまで 0.3Vp-p以上
		1kHzまで 1.5Vp-p以上
		10kHzまで 6 ~ 30Vp-p

表示: 0 ~ 99999 5桁 赤色LED (文字高さ15mm)
ゼロサプレス機能付

小数点表示: 設定操作にて選択設定
オーバー表示: 99999を越えたと-----点滅表示

信号表示: 信号入力時に点灯

センサ電源: 12V ± 5% 100mA

表示周期: 約1秒

精度: ±0.01% ±1digit (23 ±5)

測定方式: 周期演算

供給電源: AC100 ~ 240V 50/60Hz

電源電圧許容範囲: AC90 ~ 250V

消費電力: AC100V入力時 約7VA

AC200V入力時 約9VA

動作周囲温度: 0 ~ 50

保存温度: -20 ~ 70

ノイズ除去率: 電源ライン混入ノイズ 1000V

絶縁抵抗: DC500V 100M 以上

耐電圧: 入力端子 / 外箱間 AC1500V 1分間

電源端子 / 外箱間 AC1500V 1分間

電源端子 / 入力端子間 AC1500V 1分間

質量: 約300g

実装方法: 専用取付金具でパネル裏面より締付け

単位シール (付属)


商品には単位シールが添付されておりますので必要な単位を張り付けできます。

l, kl, l/min, l/h, mm, cm, m, km, mm/s, mm/min, cm/s, cm/min, m/s, m/min, m/h, km/h, cc, cc/s, cc/min, Hz, 個, 回, 本, BPM, rps, rpm

注) 印刷の関係で、字体は単位シールと異なることがあります。

取付方法

本体両側にある取付金具を外し、パネル前面より挿入し、取り付けてください。

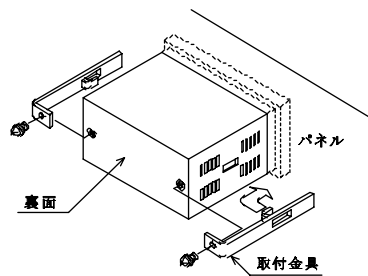


パネルカット寸法:
92^{+0.8} × 45^{+0.6} mm

パネル板厚:
0.6 ~ 6 mmただし、アルミ
パネル等の場合は、パネルが薄いと
変形することがありますので、
厚さ1.5 mm以上でのご使用を
おすすめします。

取付金具ねじの適正締付けトルク:
0.25 ~ 0.39 N・m

前面パネルの外し方

前面パネルは下側の凹部にマイナスドライバーを差し込み外してください。

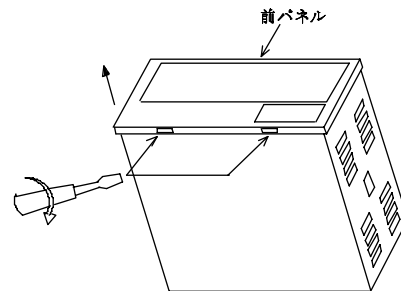

⊖ ドライバーにてこじあげる

3. 機能説明

3.1 スケーリング機能

パラメータを設定することにより任意の表示値にスケーリングできます。設定方法は4.3.3項を参照してください。

3.2 合わせ込み機能

この機能は、スケーリング機能の面倒な計算が不要で、表示値を任意の回転数や周速度に設定できます。また誤差の修正をキー操作でできる機能です。

1500rpmを表示。その時の実測値が1450rpmの場合、その値を設定するだけで、表示を変更できます。

設定方法は4.3.4項を参照してください。

3.3 オート0時間設定機能

最後のパルス入力から表示が0になるまでの時間を設定できます。

設定範囲 1 ~ 10秒 (1秒刻み)

設定方法は4.3.3項を参照してください。

3.4 移動平均機能

入力が不安定な時に表示のちらつきを押さえる機能です。

平均回数: 2、3、4、16回

設定方法は4.3.3項を参照してください。

3.5 ピーク・ボトムメモリー機能

電源ON時にピーク・ボトム値の計測を開始し、電源OFF時にリセットします。

キー操作でピークメモリー・ボトムメモリーを切り替えて表示することができます。

ピークメモリー・・・表示の最大値を計測します。

ボトムメモリー・・・表示の最小値を計測します。


ピーク・ボトムメモリーのリセット方法

ピーク値・ボトム値を新たに測定する時に、ピーク・ボトムメモリーをリセットしてください。

[PEAK] スイッチと[SHIFT] スイッチを3秒同時に押すと、ピークメモリー、ボトムメモリーが現在値に設定されます。

このとき表示が一度点滅します。


3.6 表示の切り替え

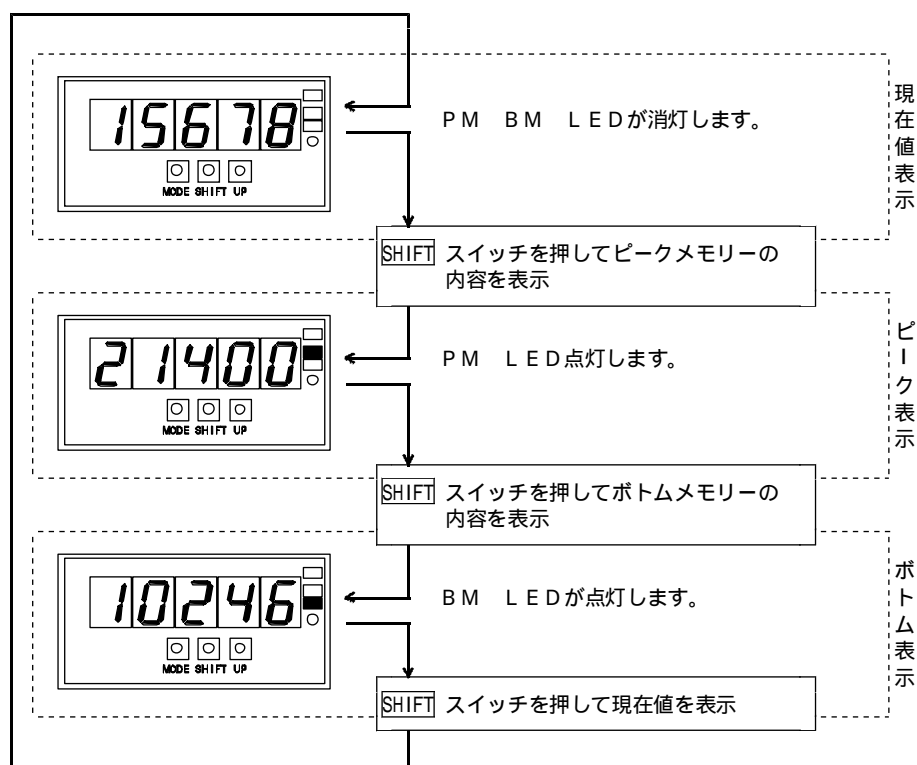

4. 設定方法

4.1 各部の説明

前パネル内図

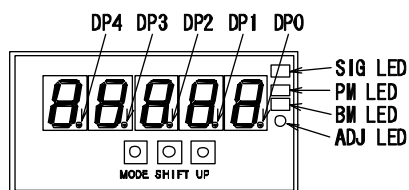

各スイッチの機能

モードスイッチ **MODE** : 測定モードと合わせ込み機能の切替
及び設定モード時の設定項目変更。
(MODE, SHIFTを同時に3秒押すと設定モード)


シフトスイッチ **SHIFT** : 設定モード時の桁選択。
(現在値、PM、BM表示切替)

アップスイッチ **UP** : 合わせ込み機能及び設定モードでの数値設定等変更。
(UP, SHIFTを同時に3秒押すとメモリーリセット)

LEDの状態の表現



4.2 設定の流れ

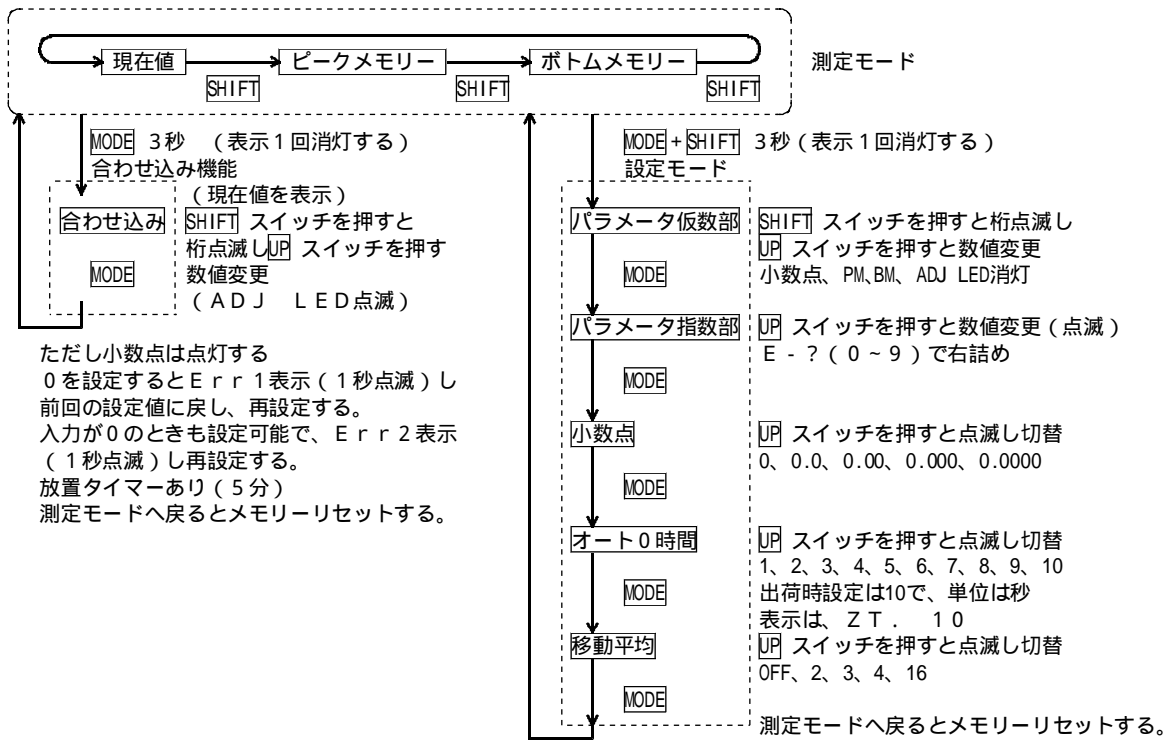

ただし小数点は点灯する
0を設定するとErr1表示(1秒点滅)し
前回の設定値に戻し、再設定する。
入力が0のときも設定可能で、Err2表示
(1秒点滅)し再設定する。
放置タイマーあり(5分)
測定モードへ戻るとメモリーリセットする。

4.3 スケーリング設定

4.3.1 出荷時の初期設定

機能	設定	表示	
スケーリング	仮数部	1	00001
	指数部	10°	E-0
小数点	DP0	0	
オート0時間	10秒	Er. 10	
移動平均	なし	OFF	

4.3.2 パラメータの計算

回転数や周速度を表示するには、表示したい値を求めた後、回転数
や1回転あたりのパルス数からパラメータ()を計算し設定しま
す。

式)
$$= \frac{D}{r \times p}$$

D : r のときに表示したい値
r : 設定回転数 (rpm)
p : 検出器の1回転あたりのパルス数
: 設定範囲 $1 \times 10^9 \sim 16666 \times 10^0$

注) 表示したい値に小数点が含まれる場合のDは、計算するとき
に小数点を除外します。

例) 123.45と表示したいときは、12345として計算し、小数点
は、小数点設定でDP2に設定します。

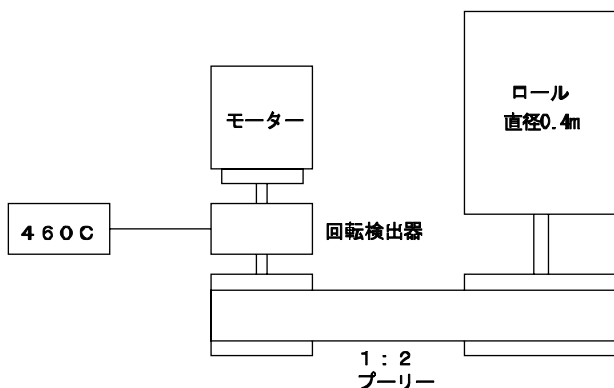


図4.3.2

モータ回転数 (r) : 3000rpm
回転検出器 (p) : 60p/r
プーリー比 (c) : 1/2
ロール径 (d) : 0.4m

例1) ロールの回転数を表示 (rpm)

モータの回転数が3000rpmのとき、ロール回転数はプーリー比
が1/2なので表示したい値は1500rpmとなります。

$$= \frac{D}{r \times p} = \frac{1500}{3000 \times 60} = 0.0083333 \quad \begin{matrix} \text{仮数部 : } 83333 \\ \text{指数部 : } 10^{-7} \end{matrix}$$

参考) 表示値を小数点以下1桁まで表示したい場合は、
パラメータの計算値を10倍に設定します。
(指数部を 10^{-6} に設定)
小数点設定にてDP1に小数点を設定します。

例2) ロール周速度表示 (m/min)

例1) よりロールの回転数は1500rpmなので表示したい周速度
は次式となります。

$$D = d \times c \times r = 0.4 \times 3.1415 \times 1500 = 1884.9$$

$$= \frac{18849}{3000 \times 60} = 0.10472 \quad \begin{matrix} \text{仮数部 : } 10472 \\ \text{指数部 : } 10^{-5} \end{matrix}$$

小数点は、小数点設定にてDP1に設定します。


例3) 入力パルス数の周波数表示 (Hz, kHz)


Hz単位するとき $= 1/60 = 0.016666$
仮数部 : 16666
指数部 : 10^{-6}

kHz単位するとき $= 1/60000 = 0.000016666$
仮数部 : 16666
指数部 : 10^{-9}


注) パラメータの計算誤差を修正したい場合
合わせ込み機能にて実測値を修正します。

4.3.3 スケーリング、小数点、オート0、移動平均の設定

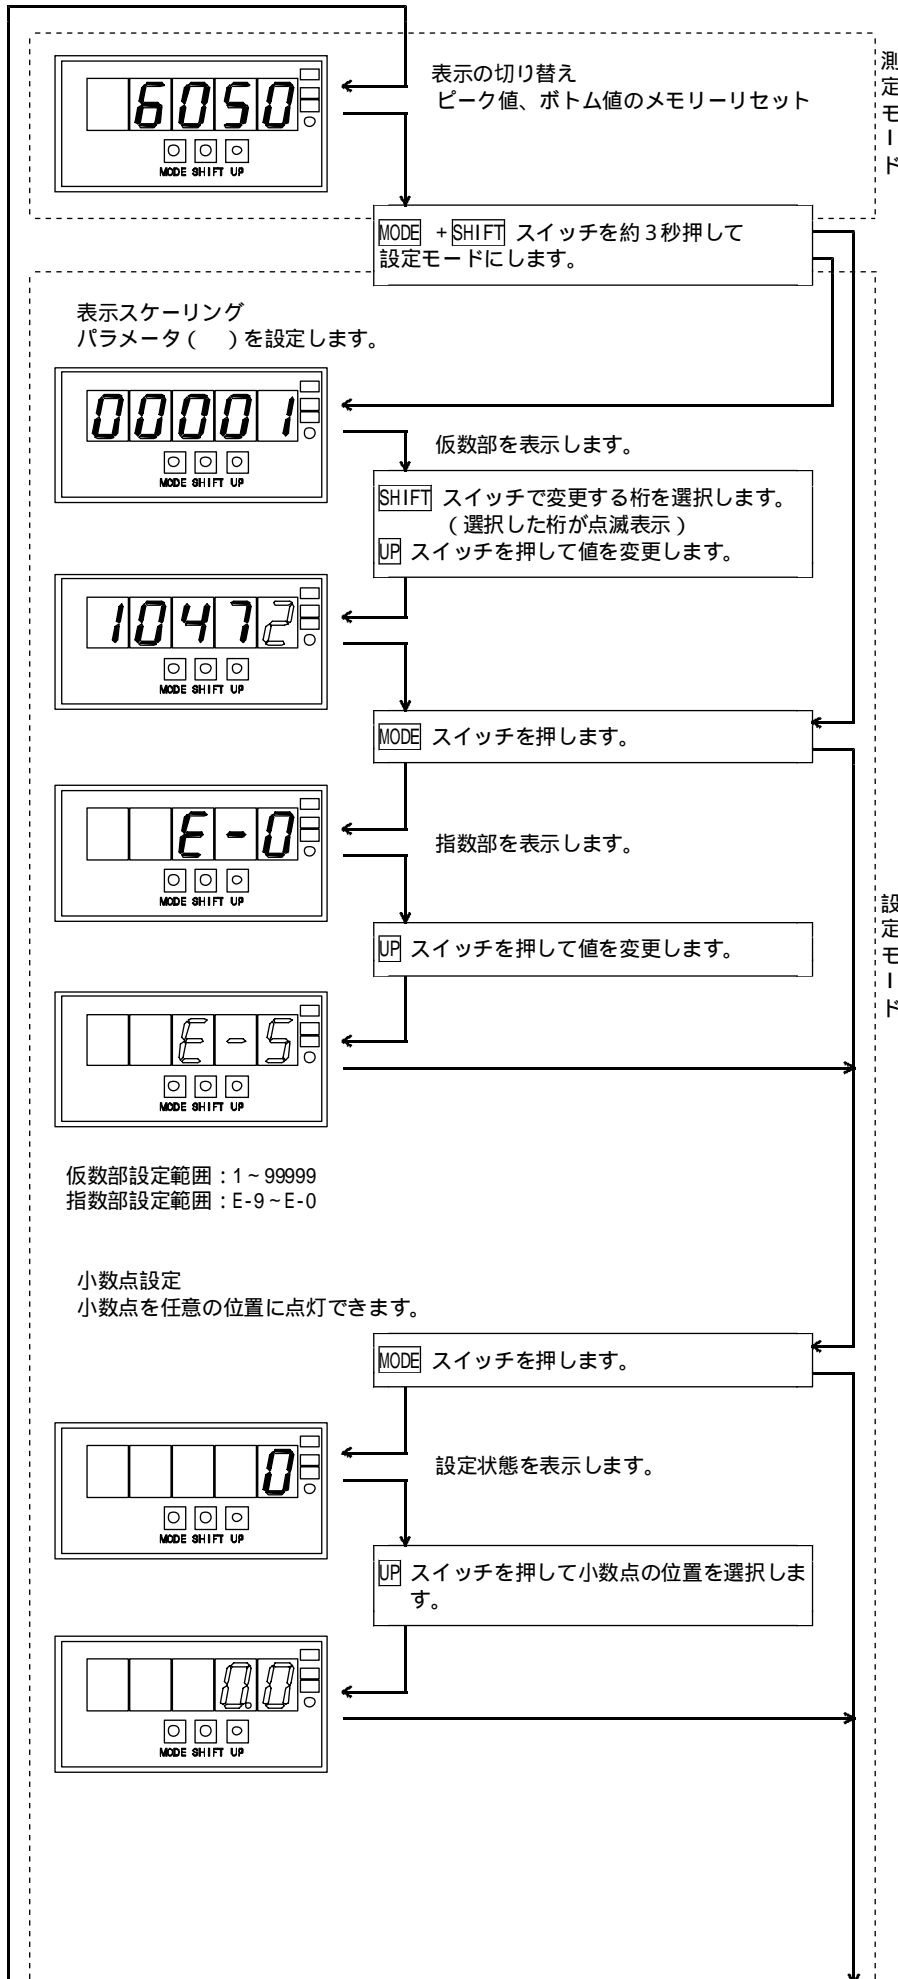

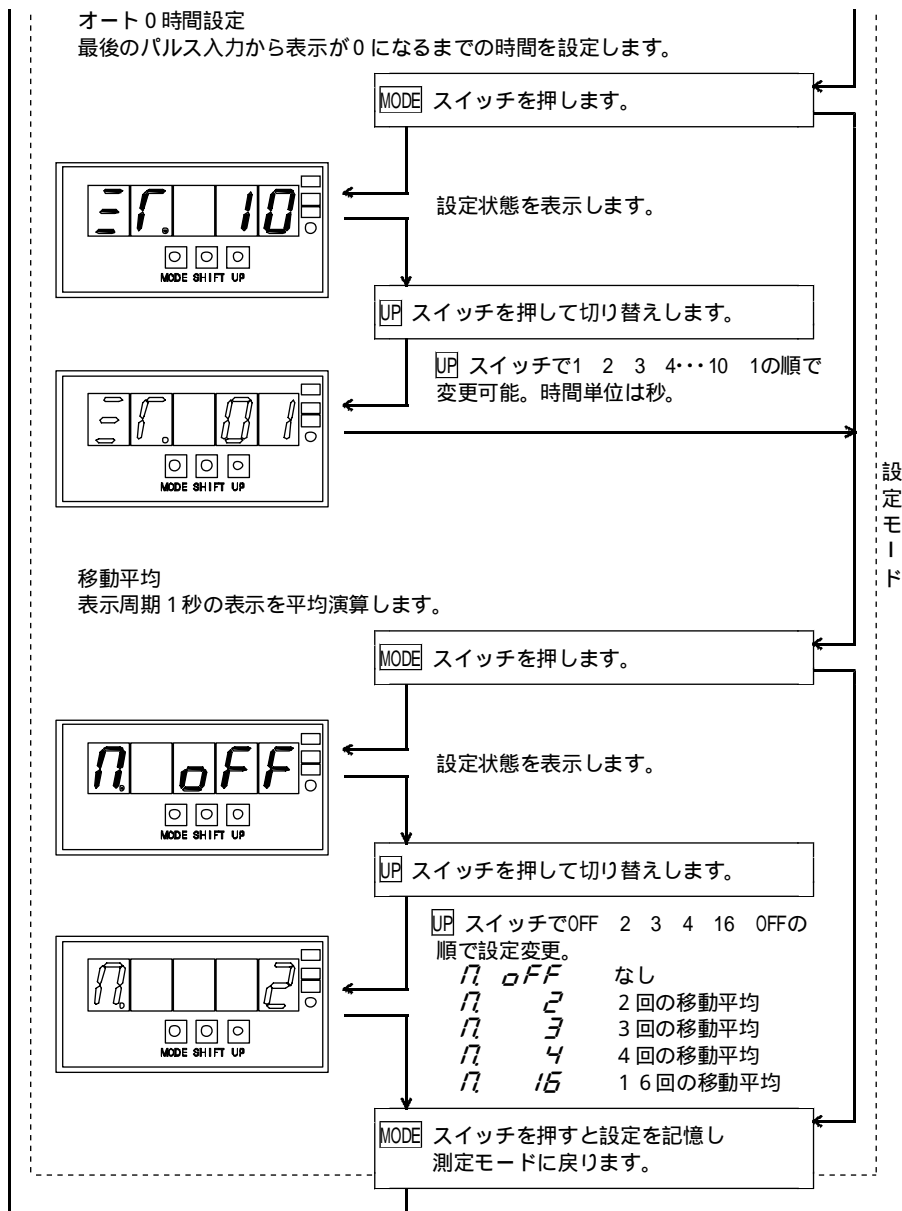


4.3.4 合わせ込み機能の設定

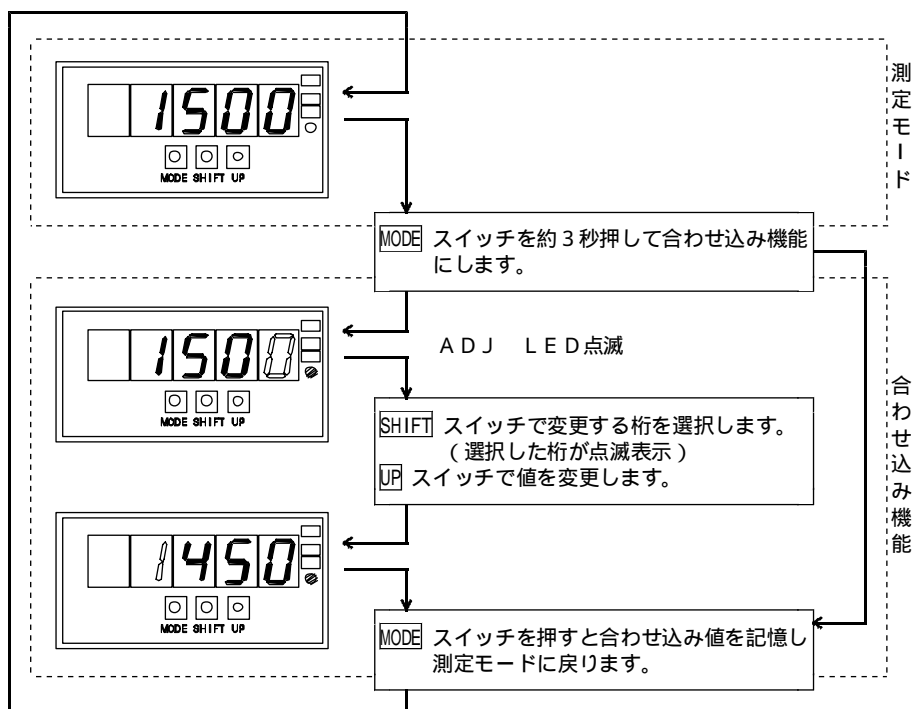


5. 端子配列

端子名	OC	RY	RE	MG	OV	+12V	NC	P2(+)	P1(-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
機能	入力				コモン	センサ	NC	電源	


オープンコレクタ入力 (OC)

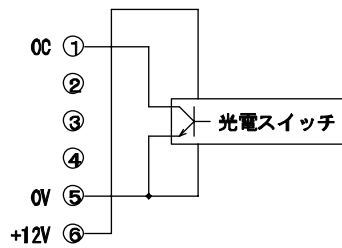


リレー接点入力 (RY)



電圧パルス入力 (RE)

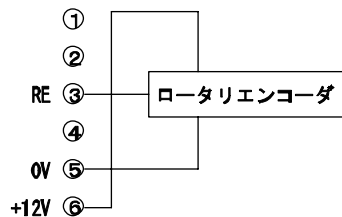


マグネチックセンサ (MG)



保守

規定の保存温度 (-20~70) 範囲内で保存してください。
 フロントパネルやケースを清掃されるときは、柔らかい布を中性洗剤で薄めた水に浸し、よく絞ってからふいてください。
 ベンジン・シンナー等の有機溶剤でふくと、ケースが変形、変色することがありますので、ご使用にならないでください。

外形図

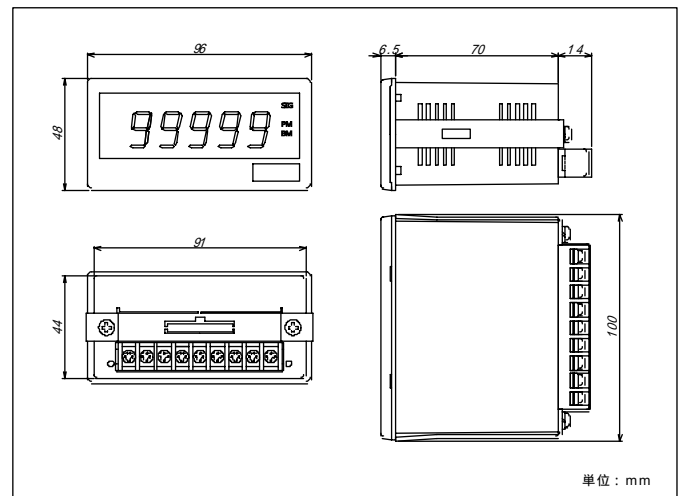

この取扱説明書の仕様は、2000年10月現在のものです。

TSURUGA 鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号
 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号
 東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号TK五反田ビル7F
 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパーク東別院ビル2F

TEL 06(6692)6700(代) FAX 06(6609)8115
 TEL 045(473)1561(代) FAX 045(473)1557
 TEL 03(5789)6910(代) FAX 03(5789)6920
 TEL 052(332)5456(代) FAX 052(331)6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせください。

技術サポートセンター ☎ 0120-784646

受付時間: 土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00